


水道管路の健全度(平成26年度末)

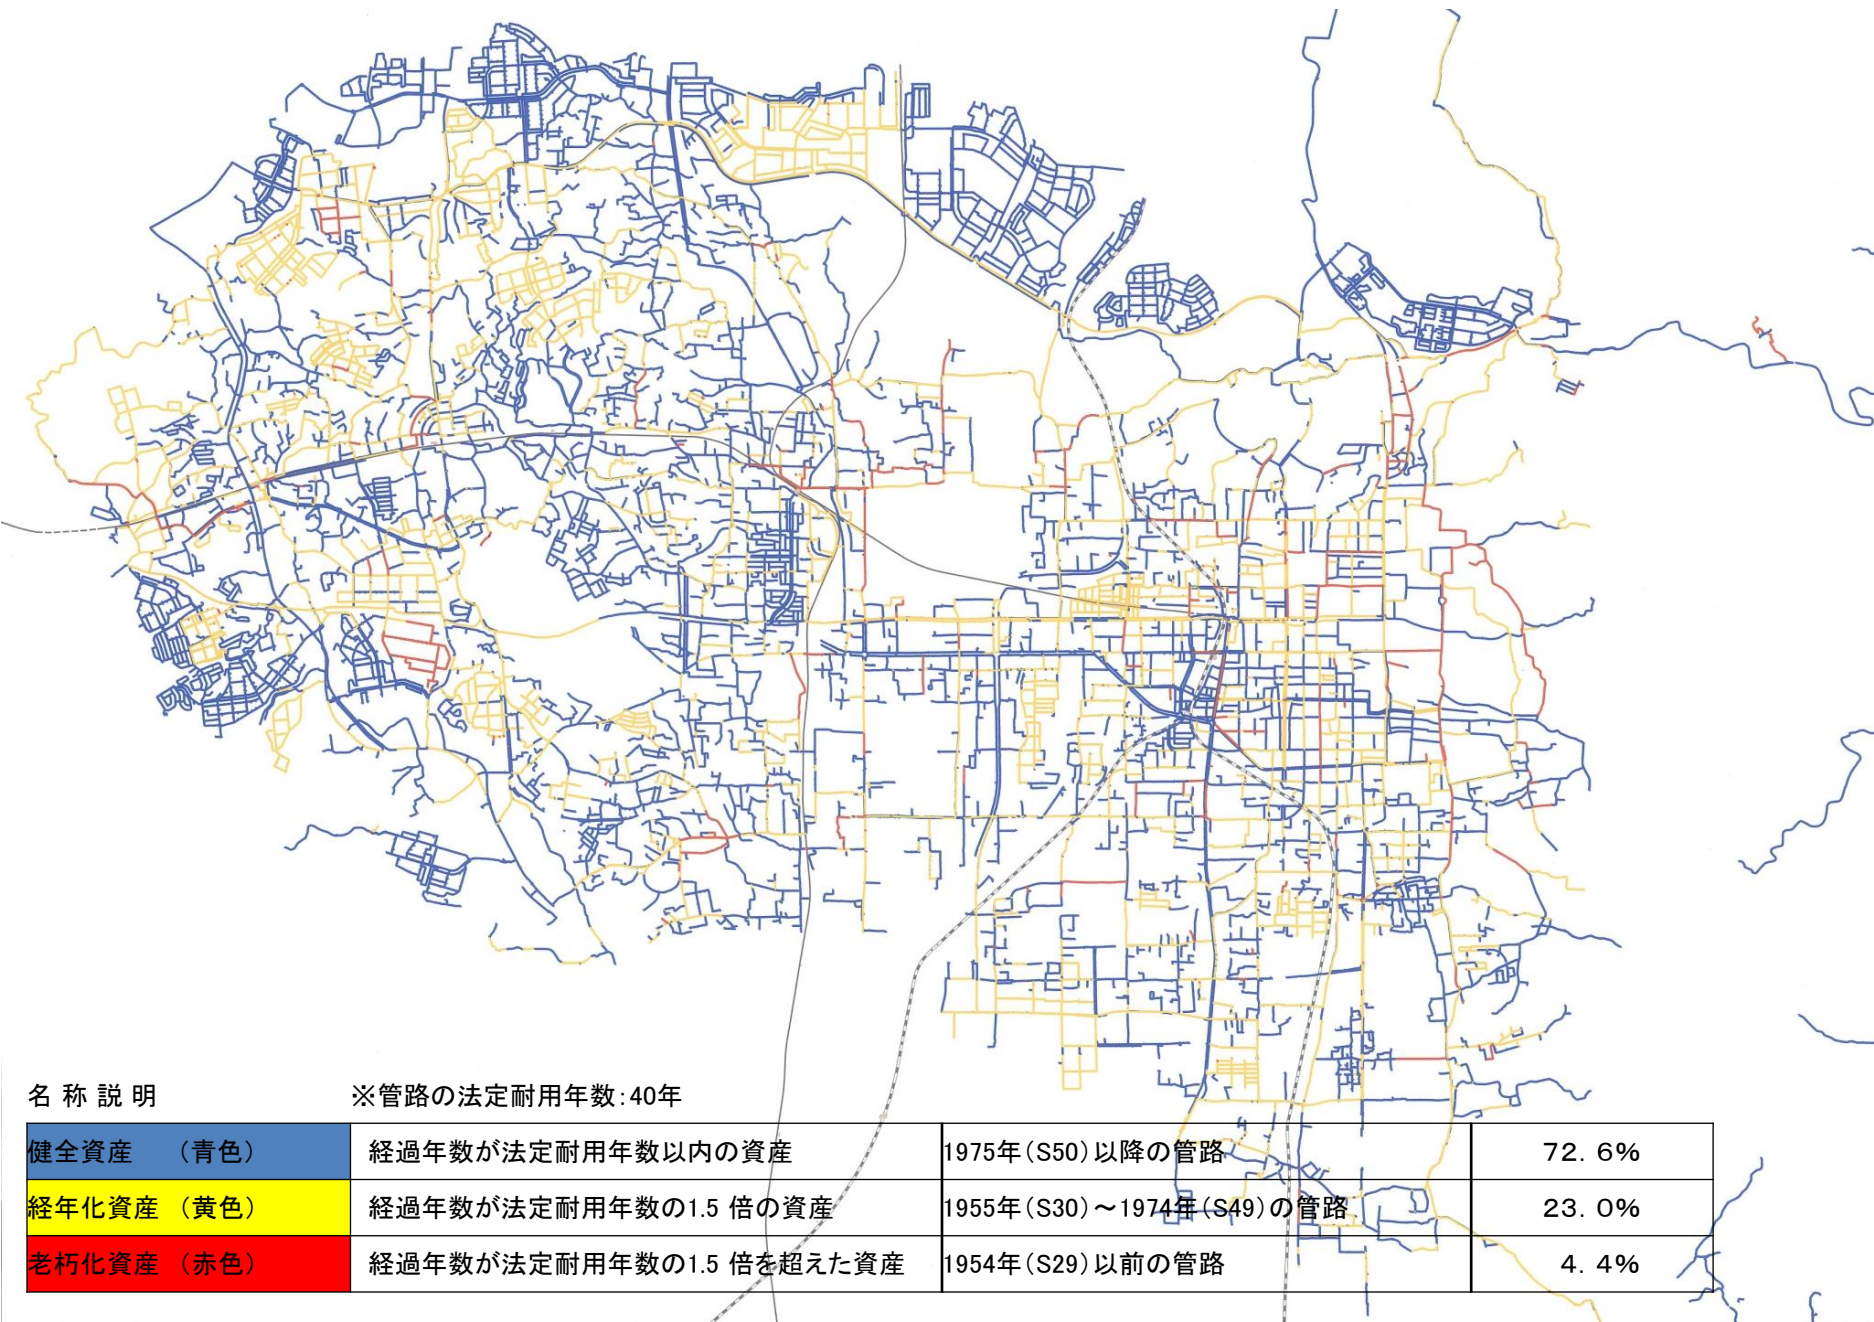

名称説明

※管路の法定耐用年数: 40年

健全資産 (青色)	経過年数が法定耐用年数以内の資産	1975年(S50)以降の管路	72.6%
経年化資産 (黄色)	経過年数が法定耐用年数の1.5倍の資産	1955年(S30)～1974年(S49)の管路	23.0%
老朽化資産 (赤色)	経過年数が法定耐用年数の1.5倍を超えた資産	1954年(S29)以前の管路	4.4%